


PROLAGOS S/A	RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03 REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 01/12


RELATÓRIO MENSAL

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR

CABO FRIO
MARÇO 2014


Alexandre Barboza Pontes
Químico - Responsável Técnico
CRQ-III 03250791

ETE CABO FRIO
LO Nº IN 000202
PROCESSO E-07 204.534/02

PROLAGOS S/A	RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03 REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 02/12

SUMÁRIO

ITEM	TÍTULO	PÁGINA
1	APRESENTAÇÃO	3
2	RESULTADOS ANALÍTICOS DOS ÚLTIMOS 12 MESES	5
3	GRÁFICOS COMPARATIVOS	9
4	ANEXO 1 - LAUDOS DE ANÁLISES REALIZADAS	12

PROLAGOS S/A	RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03 REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 03/12

1 APRESENTAÇÃO

Este relatório visa o atendimento do Item nº 13 da Licença de Operação LO nº IN 000202 da ETE do Município de Cabo frio e a Notificação Inea nº SELLAJNOT/00005233:


"Item 13 - Efetuar o Programa de Monitoramento no etorno da área de lançamento do efluente tratado, da forma proposta, com os acréscimos abaixo, remetendo os resultados trimestralmente ao INEA:


- Frequência Mensal;
- Inclusão de mais duas estações no lado oposto da Praia do Siqueira, na enseada de mesmo nome."

O corpo receptor dos esgotos tratados pela ETE Cabo Frio é a lagoa de Araruama, cuja classificação se dá pela Legislação CONAMA 257/2002

Todas as análises foram realizadas pelo laboratório externo credenciado Eurofins Innolab - CCL nº IN 019738, com o acompanhamento da equipe técnica da Prolagos.

MAPA - PONTOS DE AMOSTRAGEM

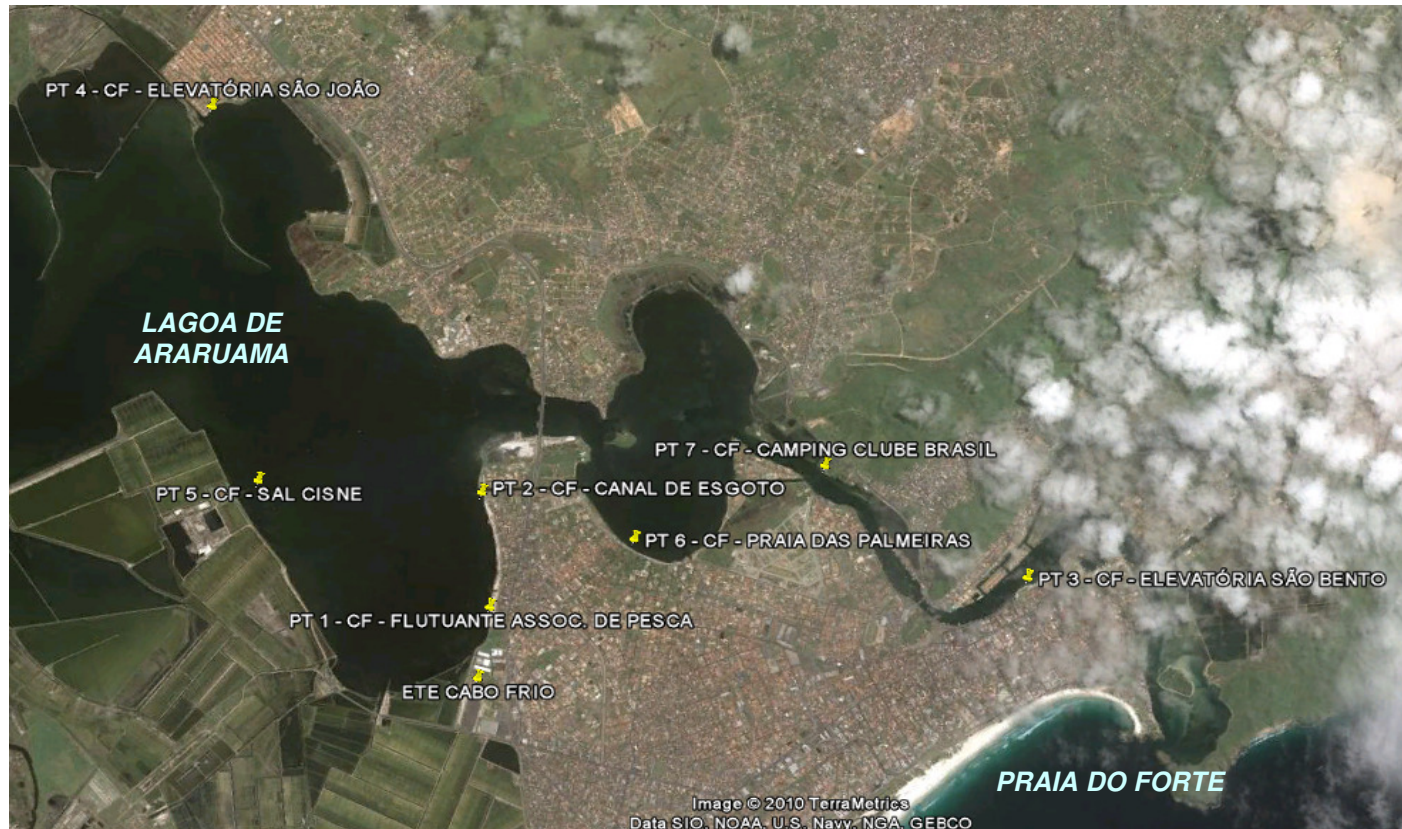

PROLAGOS S/A	RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03 REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 04/12

Coordenadas:

PT 1 - CF - Flutuante da Associação de Pesca

Latitude: 22°52'48.03"S

Longitude: 42° 3'9.62"O

PT 2 - CF - Canal de Esgoto

Latitude: 22°52'19.97"S

Longitude: 42° 3'13.77"O

PT 3 - CF - Elevatória São Bento

Latitude: 22°52'32.03"S

Longitude: 42° 0'56.63"O

PT 4 - CF - Elevatória Bairro São João

Latitude: 22°50'49.53"S

Longitude: 42° 4'28.07"O

PT 5 - CF - Píer Sal Cisne

Latitude: 22°52'20.67"S

Longitude: 42° 4'9.49"O

PT 6 - CF - Praia das Palmeiras


Latitude: 22°52'28.96"S

Longitude: 42° 2'35.02"O

PT 7 - CF - Camping Clube Brasil

Latitude: 22°52'7.83"S

Longitude: 42° 1'49.07"O

PROLAGOS S/A	RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03 REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 05/12


**RESULTADOS ANALÍTICOS - ÚLTIMOS 12 MESES
LAGOA DE ARARUAMA - CABO FRIO**

PT 1 - CF - Flutuante da Associação de Pesca

Data Coleta	Parâmetros							
	Salinidade g/Kg	pH Sorensen	RNFT mg/L	OD mg O ₂ /L	DBO mg O ₂ /L	P total mg/L	N total mg/L	<i>E. Coli</i> NMP/100 mL
06/03/2013	42	7,98	15	4,61	6,0	0,625	0,97	0
12/04/2013	39	8,15	38	5,11	14,0	0,160	1,41	11
16/05/2013	40	8,06	17	4,66	2,0	0,200	0,59	20
20/06/2013	40	6,73	16	3,99	92,0	0,100	1,77	78
30/07/2013	39	7,78	13	4,22	7,5	0,050	1,80	14
28/08/2013	40	7,62	11	5,64	4,0	0,060	1,91	78
26/09/2013	44	7,81	14	5,24	8,0	0,091	2,11	780
23/10/2013	29	7,44	59	5,58	17,0	0,550	1,17	0
28/11/2013	34	6,85	35	7,01	17,0	0,120	0,81	2420
09/12/2013	37	7,04	122	6,09	17,0	0,080	0,34	0
23/01/2014	47	7,46	44	8,60	23,0	0,240	0,20	2420
12/02/2014	45	8,20	24	6,70	4,1	0,130	1,87	2420
06/03/2014	42	8,19	12	6,12	9,4	0,190	2,11	2420

PT 2 - CF - Canal de Esgoto

Data Coleta	Parâmetros							
	Salinidade g/Kg	pH Sorensen	RNFT mg/L	OD mg O ₂ /L	DBO mg O ₂ /L	P total mg/L	N total mg/L	<i>E. Coli</i> NMP/100 mL
06/03/2013	45	8,03	33	5,34	4,1	0,200	1,10	0
12/04/2013	33	7,67	70	4,11	47,0	0,700	1,41	140
16/05/2013	35	8,30	21	4,91	3,0	0,100	0,59	4
20/06/2013	41	6,52	21	4,03	52,0	0,140	1,41	78
30/07/2013	29	7,91	9	5,08	9,0	0,530	4,20	140
28/08/2013	38	7,64	14	5,33	5,0	0,060	2,10	140
26/09/2013	41	7,94	12	5,41	6,0	0,103	2,41	14
23/10/2013	31	8,29	26	7,70	11,0	0,400	2,35	8
28/11/2013	39	6,60	57	6,39	17,0	0,090	0,90	2420
09/12/2013	39	7,12	69	6,40	17,0	0,120	4,70	0
23/01/2014	43	7,48	44	10,90	23,0	0,240	0,20	2420
12/02/2014	44	8,30	22	7,80	5,1	0,180	2,07	1980
06/03/2014	45	8,23	14	6,41	13,2	0,040	2,34	2420


PROLAGOS S/A	RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03 REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 06/12

PT 3 - CF - Elevatória São Bento

Data Coleta	Parâmetros							
	Salinidade g/Kg	pH Sorensen	RNFT mg/L	OD mg O ₂ /L	DBO mg O ₂ /L	P total mg/L	N total mg/L	<i>E. Coli</i> NMP/100 mL
06/03/2013	40	8,14	11	6,43	2,0	0,050	1,07	4
12/04/2013	57	7,85	132	7,14	7,0	0,160	1,41	2
16/05/2013	36	8,48	18	7,01	4,0	0,150	0,59	2
20/06/2013	39	7,90	2	6,84	3,0	0,130	1,12	8
30/07/2013	40	8,07	12	6,10	6,5	0,050	1,59	0
28/08/2013	42	7,91	8	6,82	4,0	0,050	1,41	8
26/09/2013	46	7,88	10	6,49	5,0	0,081	1,32	0
23/10/2013	40	8,32	31	7,63	3,0	0,100	2,35	8
28/11/2013	42	6,38	57	7,04	17,0	0,120	1,41	1986
09/12/2013	41	7,58	825	6,23	17,0	0,030	0,60	0
23/01/2014	46	7,80	137	7,10	20,0	0,150	1,18	2420
12/02/2014	44	8,20	36	6,90	6,5	0,030	3,07	1640
06/03/2014	41	8,12	5	6,48	4,1	0,050	2,56	640

PT 4 - CF - Elevatória Bairro São João

Data Coleta	Parâmetros							
	Salinidade g/Kg	pH Sorensen	RNFT mg/L	OD mg O ₂ /L	DBO mg O ₂ /L	P total mg/L	N total mg/L	<i>E. Coli</i> NMP/100 mL
06/03/2013	45	8,10	17	4,50	6,0	0,250	1,20	0
12/04/2013	39	7,83	46	5,09	12,0	0,160	1,47	1400
16/05/2013	35	8,38	13	5,33	13,0	0,100	0,59	140
20/06/2013	41	8,04	5	5,18	3,2	0,090	1,47	7800
30/07/2013	30	7,62	14	4,87	7,0	0,590	3,43	0
28/08/2013	44	7,81	16	5,75	5,0	0,060	1,41	0
26/09/2013	49	7,93	10	6,22	8,0	0,088	1,18	8
23/10/2013	34	8,32	23	4,66	3,0	0,100	2,35	4
28/11/2013	39	5,03	56	6,23	17,0	0,130	0,46	866
09/12/2013	38	7,34	210	6,75	19,0	0,090	4,18	0
23/01/2014	46	7,71	106	7,70	21,0	0,120	0,22	2420
12/02/2014	47	7,90	< 3	7,20	5,5	0,110	2,20	2420
06/03/2014	45	8,19	19	6,14	7,0	0,080	2,10	2420


PROLAGOS S/A	RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03 REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 07/12

PT 5 - CF - Pier Sal Cisne

Data Coleta	Parâmetros							
	Salinidade g/Kg	pH Sorensen	RNFT mg/L	OD mg O ₂ /L	DBO mg O ₂ /L	P total mg/L	N total mg/L	<i>E. Coli</i> NMP/100 mL
06/03/2013	40	8,16	35	6,22	3,0	0,125	1,10	0
12/04/2013	38	8,15	34	6,34	14,0	0,160	1,41	11
16/05/2013	36	8,51	14	6,29	14,0	0,200	0,59	78
20/06/2013	40	7,31	8	6,12	24,0	0,140	1,19	11
30/07/2013	43	8,20	10	6,82	7,0	0,050	1,55	0
28/08/2013	44	8,13	10	7,01	5,0	0,050	1,41	0
26/09/2013	48	8,03	6	6,73	5,0	0,073	1,55	2
23/10/2013	33	8,40	21	7,70	3,0	0,100	3,52	78
28/11/2013	34	5,79	93	6,89	17,0	0,080	1,30	2420
09/12/2013	37	7,49	246	6,10	19,0	0,230	0,72	0
23/01/2014	46	7,89	73	9,70	20,0	0,110	2,08	2420
12/02/2014	44	8,30	22	7,70	3,5	0,030	2,16	2200
06/03/2014	41	8,27	4	6,81	6,4	0,030	1,90	1600

PT 6 - CF - Ponto Praia das Palmeiras

Data Coleta	Parâmetros							
	Salinidade g/Kg	pH Sorensen	RNFT mg/L	OD mg O ₂ /L	DBO mg O ₂ /L	P total mg/L	N total mg/L	<i>E. Coli</i> NMP/100 mL
06/03/2013	44	7,97	13	6,48	2,0	0,050	1,03	0
12/04/2013	38	8,11	6	6,91	15,0	0,160	1,41	5
16/05/2013	36	8,49	14	7,11	10,0	0,150	0,59	0
20/06/2013	37	7,90	9	6,81	3,4	0,130	1,04	8
30/07/2013	42	7,70	15	5,52	9,0	0,050	1,57	0
28/08/2013	45	7,88	13	6,45	6,0	0,050	1,55	2
26/09/2013	45	8,13	5	6,81	2,0	0,058	1,03	0
23/10/2013	39	8,29	6	5,05	3,0	0,050	3,52	2
28/11/2013	39	6,35	52	7,44	17,0	0,060	1,87	2420
09/12/2013	42	7,72	867	6,19	17,0	0,050	0,61	0
23/01/2014	41	7,78	63	6,00	21,0	0,130	0,80	2420
12/02/2014	43	7,70	7	6,30	3,2	0,050	2,73	640
06/03/2014	46	8,31	5	6,80	3,5	0,030	2,89	320

PROLAGOS S/A	RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03 REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 08/12

PT 7 - CF - Camping Clube Brasil

Data Coleta	Parâmetros							
	Salinidade g/Kg	pH Sorensen	RNFT mg/L	OD mg O ₂ /L	DBO mg O ₂ /L	P total mg/L	N total mg/L	<i>E. Coli</i> NMP/100 mL
06/03/2013	44	8,09	12	4,89	8,0	0,325	1,09	4
12/04/2013	37	8,22	8	6,11	8,0	0,160	1,41	2
16/05/2013	39	8,51	5	6,32	4,0	0,100	0,59	0
20/06/2013	40	7,97	5	6,02	3,4	0,120	1,02	11
30/07/2013	41	8,15	12	8,28	5,0	0,050	1,62	2
28/08/2013	43	8,01	18	6,77	3,0	0,050	1,41	0
26/09/2013	44	8,09	5	7,12	2,0	0,067	1,06	200
23/10/2013	35	8,34	11	6,96	4,0	0,050	4,70	11
28/11/2013	34	6,33	43	6,34	17,0	0,090	1,28	2420
09/12/2013	19	7,62	874	6,30	17,0	0,110	0,34	0
23/01/2014	43	7,50	43	7,90	23,0	0,060	0,34	2420
12/02/2014	43	8,30	35	7,00	3,9	0,030	2,20	1280
06/03/2014	45	8,23	18	6,13	5,1	0,030	1,74	900

Índice Pluviométrico

Controle realizado pela Prolagos S/A -


Localizado dentro da ETE de Cabo Frio --

Latitude - 22° 53' 5,58"




Longitude - 42° 3' 11,85"


Data	mm/m ²
mar-13	113
abr-13	41
mai-13	19
jun-13	23
jul-13	33
ago-13	28
set-13	34
out-13	26
nov-13	131
dez-13	108
jan-14	6
fev-14	9
mar-14	34
Total	605




Média histórica	mm/m ²
mar-13	86
abr-13	40
mai-13	36
jun-13	35
jul-13	32
ago-13	33
set-13	28
out-13	30
nov-13	121
dez-13	86
jan-14	55
fev-14	26
mar-14	60
Total:	666

PROLAGOS S/A		RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
		RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03	REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 09/12

GRÁFICOS COMPARATIVOS - ÚLTIMOS 12 MESES

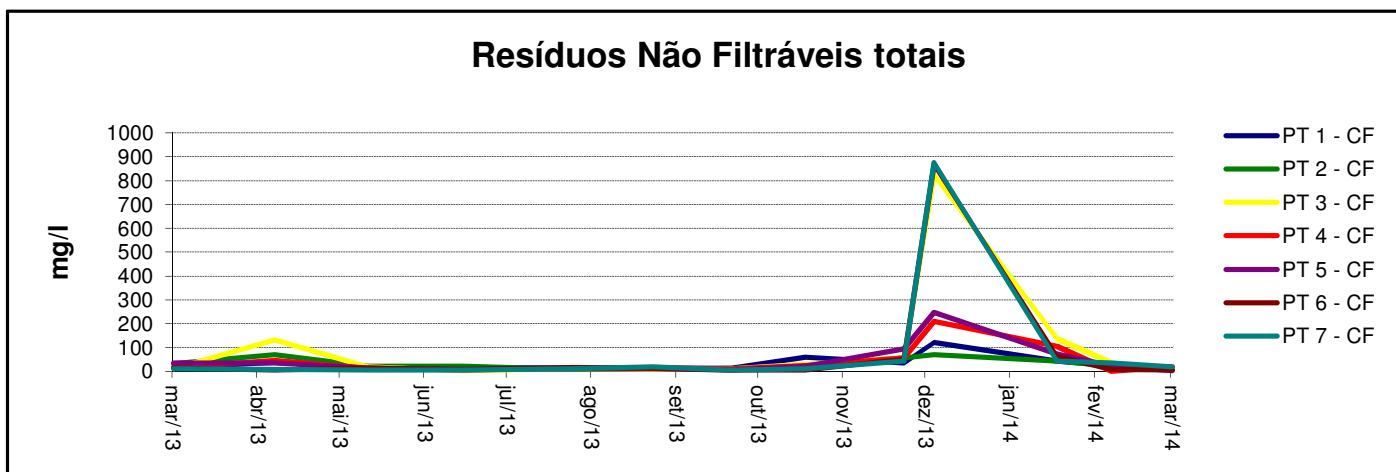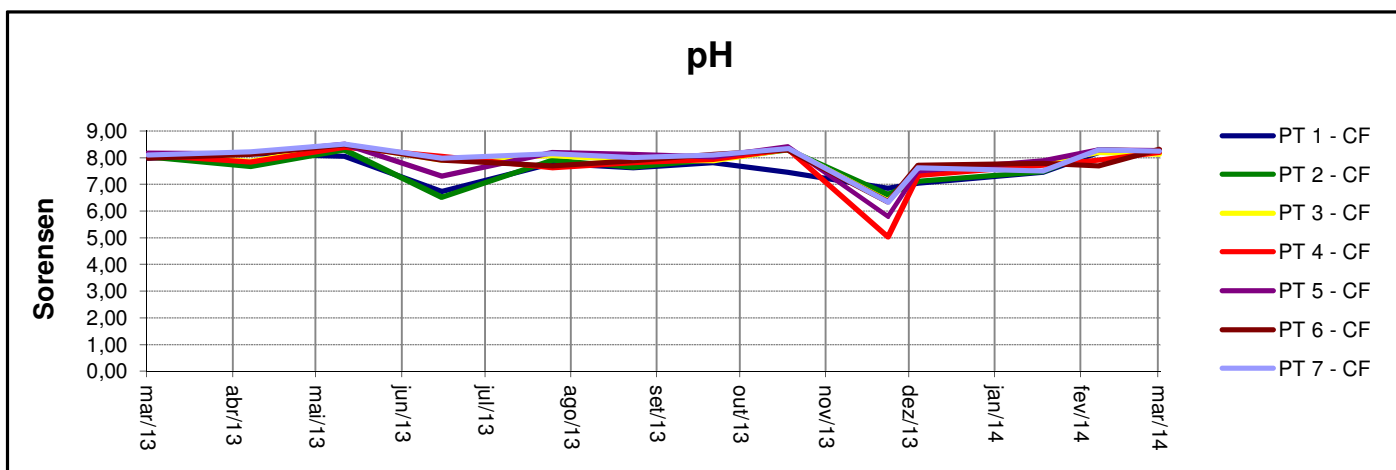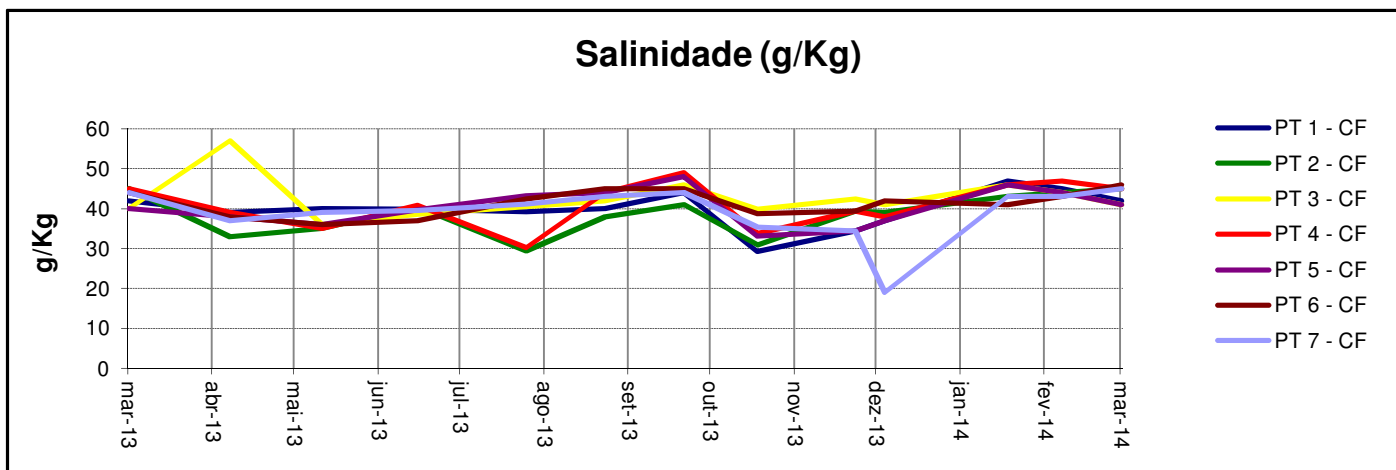

PROLAGOS S/A		RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
		RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03	REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 10/12

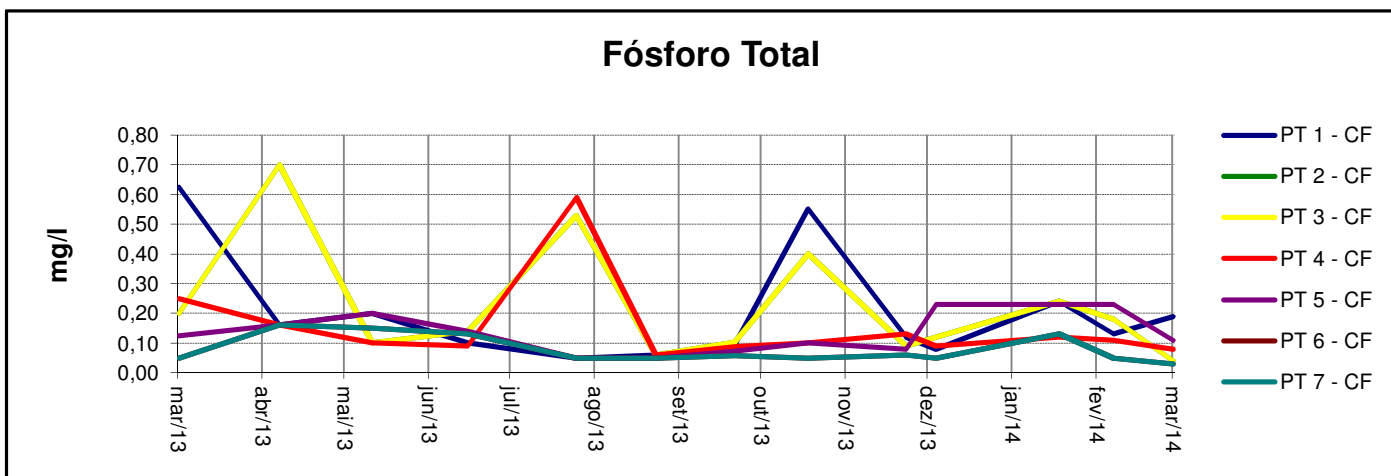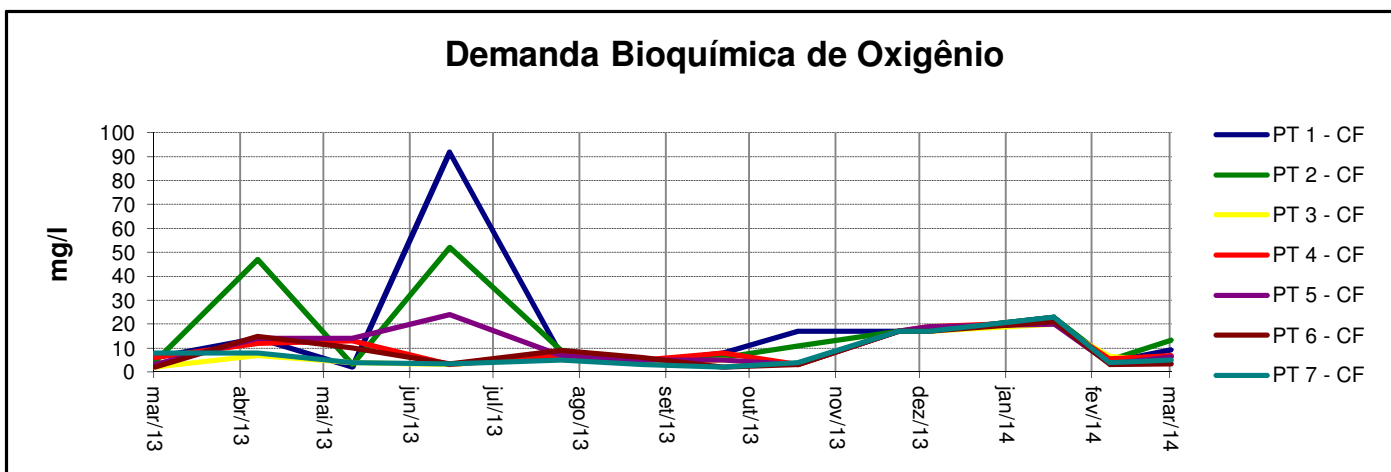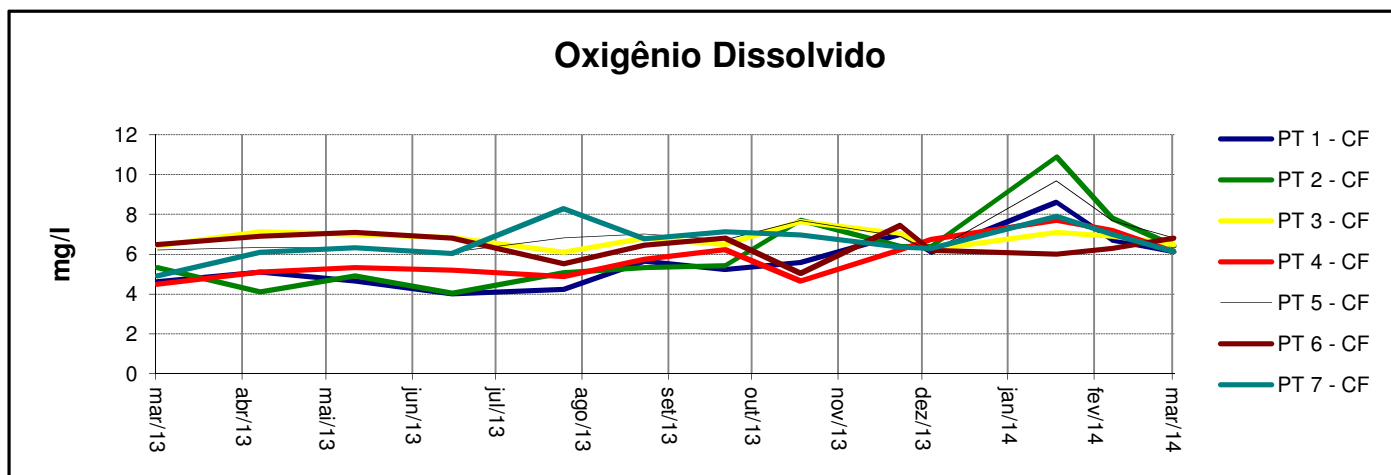

PROLAGOS S/A		RELATÓRIO DE QUALIDADE	QUA-RQ-011
		RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CORPO RECEPTOR - CABO FRIO Nº REL_PCR CF - MAR14	Relator: Alexandre Pontes Cargo: Químico Responsável Data: 20/04/2014
VERSÃO: 03	REVISÃO: 00	Qualidade de Água e Esgotos	Página: 11/12

